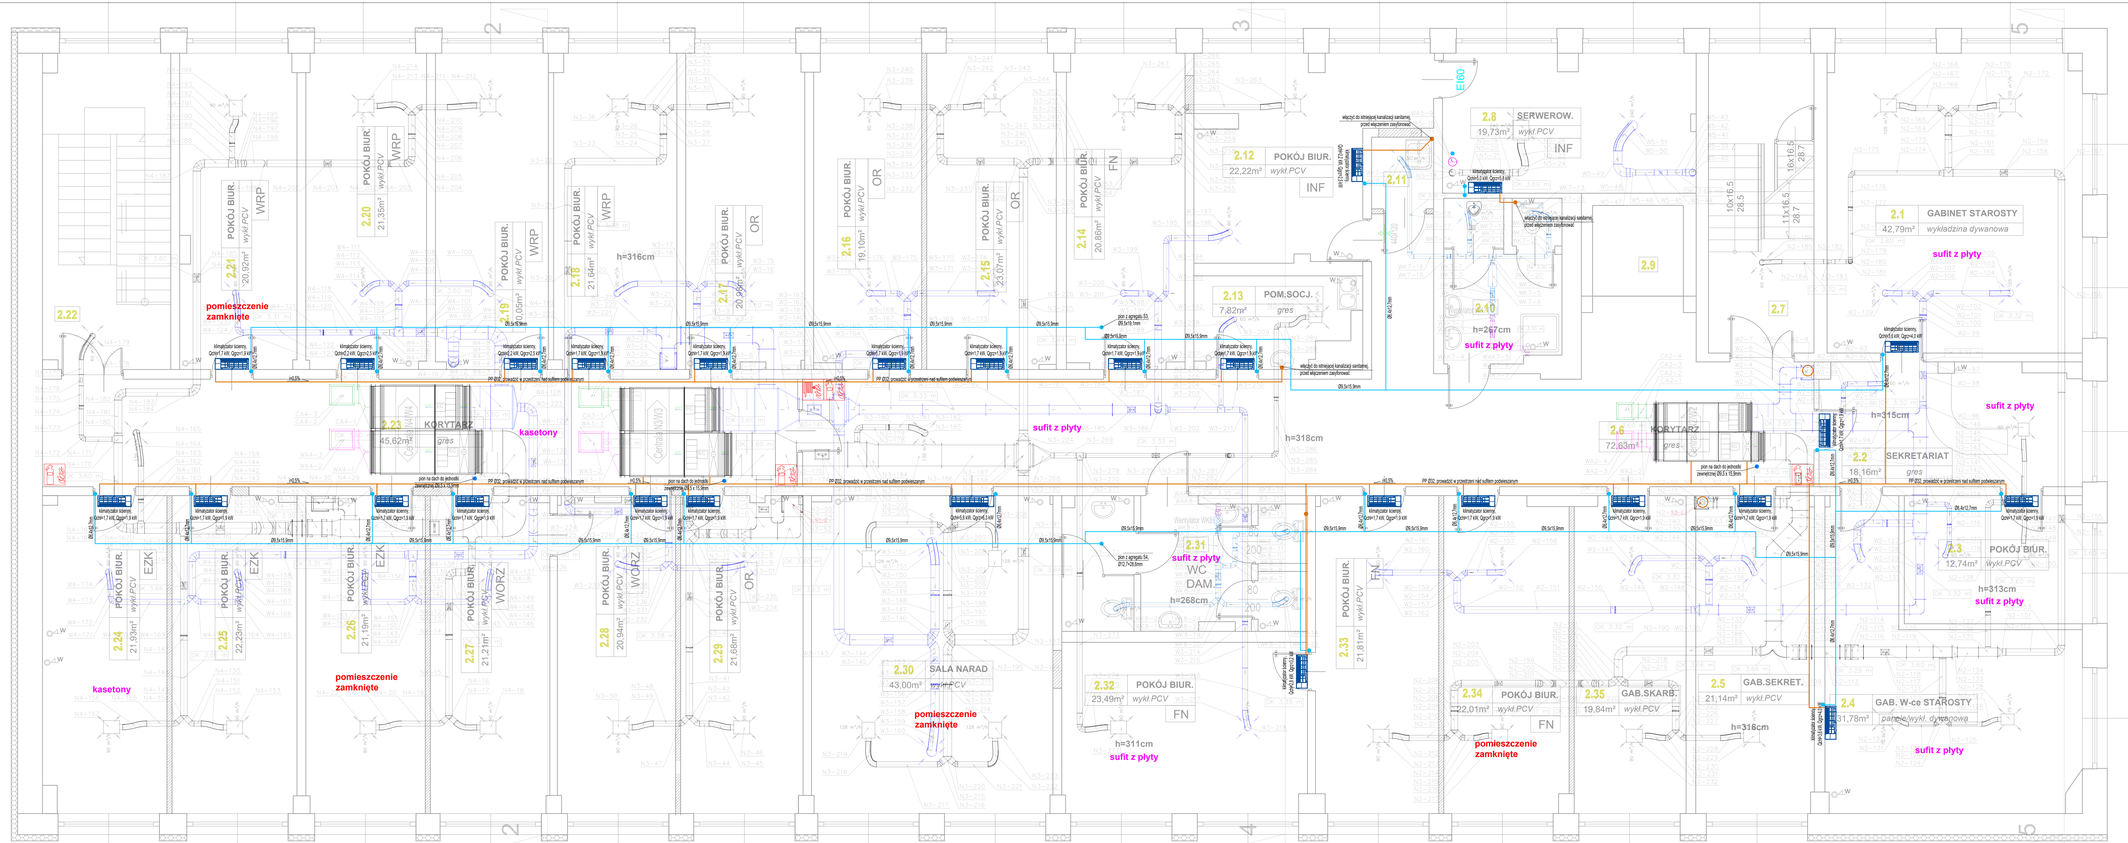

Instalacja wentylacji klimatyzacji:

- kazdy klimatyzator scienny wyposażyć w pompkę skroplin obudowaną korytkiem instalacyjnym,
- odpływ z pompek skroplin włączać do odbiorników poziomych z PP ø=32 prowadzonych ponad sufitem podwieszanym,
- poziome odcinki prowadzić ze spadkiem min 0,5% w stronę pionu kanalizacyjnego, przed włączeniem zasyfonować (fsyfon=10cm),
- klimatyzatory wyposażyć w panele ścienne przewodowe, dokładną lokalizację paneli w każdym pomieszczeniu ustalić z inwestorem,
- jednostki zewnętrzne układów VRV posadawiać na konstrukcjach stalowych na wibroizolatorach,
- przejścia przewodów freonowych przez dach realizować z wykorzystaniem przejścia dachowego z blachy ocynkowanej z kołnierzem przy podstawie i zabezpieczeniem przed opadami atmosferycznymi,
- zdemontować wszystkie istniejące klimatyzatory, poza serwerownią,
- klimatyzator z demontażu o najwyższej mocy należy zamontować w pomieszczeniu technicznym na II piętrze,

OZNACZENIA:

- para przewodów freonowych,
- skropliny PP,

Tytuł rys.:	Instalacja klimatyzacji i odprowadzenia skroplin - piętro
Nr rys.:	S - 9
Nazwa inwestycji:	PRZEBUDOWA BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W PUŁTUSKU W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO "MODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU STAROSTWA POWIATOWEGO W PUŁTUSKU"
Adres inwestycji:	ul. Marii Skłodowskiej-Curie 17, 06-100 Pułtusk działka nr 26/38, 26/32, 26/13 jedn.ewid 142404, 4 Pułtusk, 0024 Pułtusk
Inwestor:	Powiat Pułtuski ul. Marii Skłodowskiej-Curie 17, 06-100 Pułtusk
Skala:	1 - 50
Branża:	projekt budowlany
Zespół projektowy:	
Tytuł	Specjalność	Podpis
Projektant: mgr inż. Zenon Janowicz	ograniczona budowlana do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	upr. nr WLKP/0079/POOI/13
Sprawdzający: inż. Eliza Dąbkowska		upr.nr/0100/POOS/14
Data:	01.2022r.	
Stadium zamówienia		

OSTPROJEKT
Biuro Architektoniczno Budowlane
Mirosław Grzyb
07 – 410 Ostrołęka
ul. Kilińskiego 32a
tel. (29) 764 57 99